



ANALIZA KVALITETE VODE ZA PIĆE 2008-2014

PREGLED IZVRŠENIH KONTROLA ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE OD STRANE OVLAŠTENE INSTITUCIJE I DOBIVENIH NALAZA KOJI „ZADOVOLJAVAJU“USLOVE PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

GODINA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bakteriološka kontrola	54	48	46	47	48	50	53
Fizičko hemijska kontrola	19	14	14	12	13	12	15
Nalaz bakteriološke kontrole-odgovara-	52	46	44	47	48	50	50
Nalaz fizičko-hemijske kontrole –odgovara-	13	7	10	8	11	11	14
Bakteriološka kontrola-nalaz odgovara (%)	96,29	95,83	95,65	100,00	100,00	100,00	94,23
Fizičko-hemijska kontrola-nalaz odgovara (%)	68,42	50,00	71,42	63,63	84,61	90,90	92,85

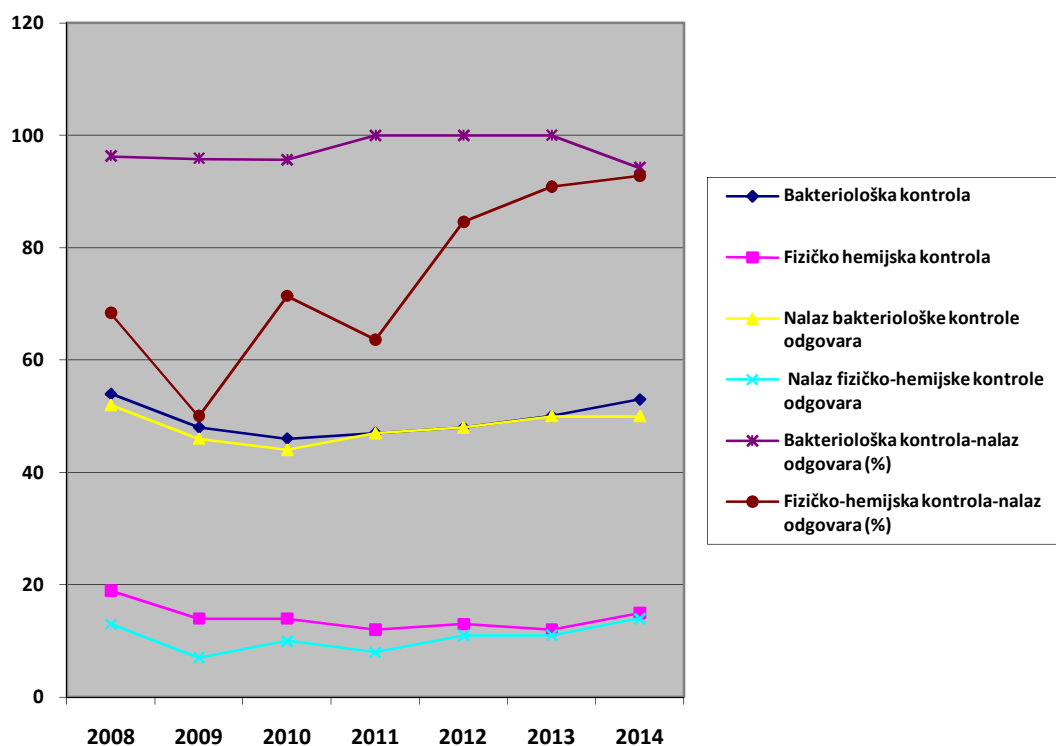

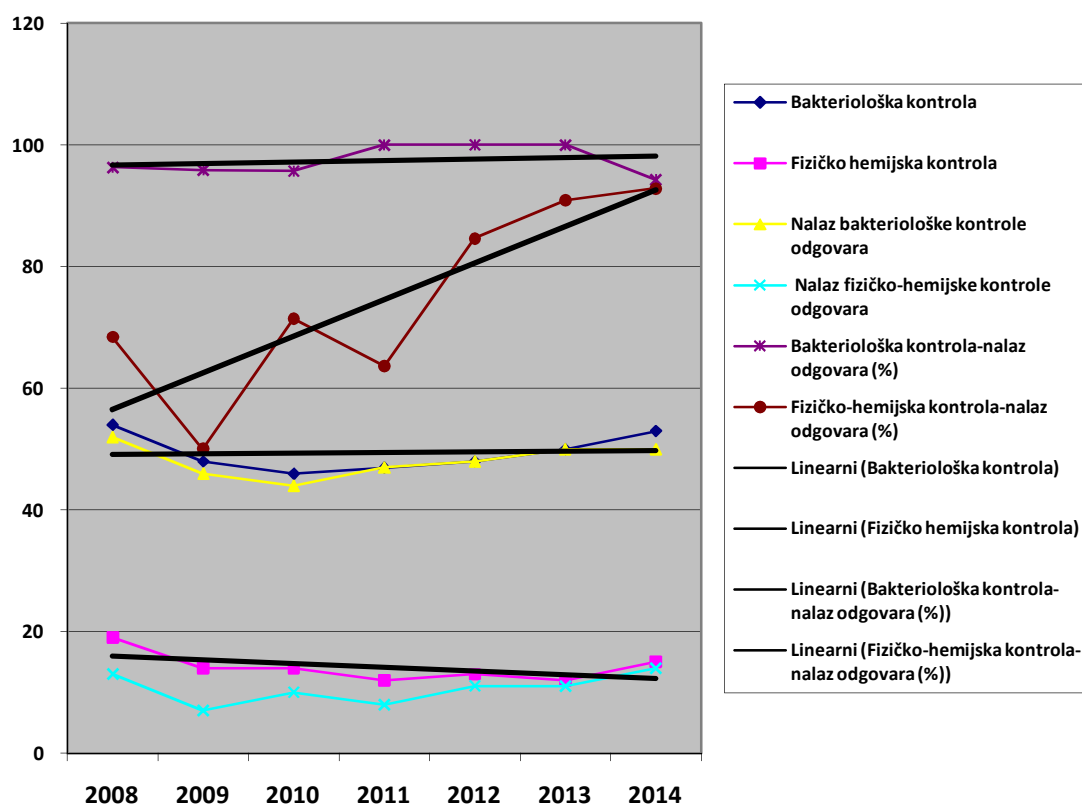

Analizom trenda može se uočiti kontinuirano povećanje broja nalaza fizičko hemijske kontrole koji zadovoljavaju pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u odnosu na broj izvršenih fizičko hemijskih kontrola vode za piće, i to u periodu od 2011 do 2014 godine, što jasno svjedoči kontinuiranom poboljšanju kvaliteta vode za piće kada su u pitanju njena fizičko hemijska svojstva.

Odnos nalaza bakteriološke kontrole ispravnosti vode za piće koji zadovoljavaju uslove pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće spram broja izvršenih samih kontrola u sedmogodišnjem periodu oslikava stabilnost kvalitete vode kada su u pitanju njena bakteriološka svojstva.

Kako bi unaprijedilo kontrolu kvaliteta vode za piće, JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići pored svakodnevne interne kontrole mutnoće, temperature i prisustva rezidualnog hlora u vodi, od 2011 godine je uvelo praksu, da jednom godišnje vrši proširenu bakteriološku i proširenu fizičko hemijsku kontrolu ispravnosti vode za piće koja pored većeg broja svojstava vode koja se kontrolišu, znači i istodobno uzorkovanje vode na različitim tačkama, inače i ovu kontrolu obavlja ovlaštena institucija javnog zdravstva Tuzlanskog kantona.